


Département du Nord
COMMUNE DE MONS EN BAROEUL
Planche B6

PLAN DE DETECTION
DES RESEAUX D'ECLAIRAGE PUBLIC

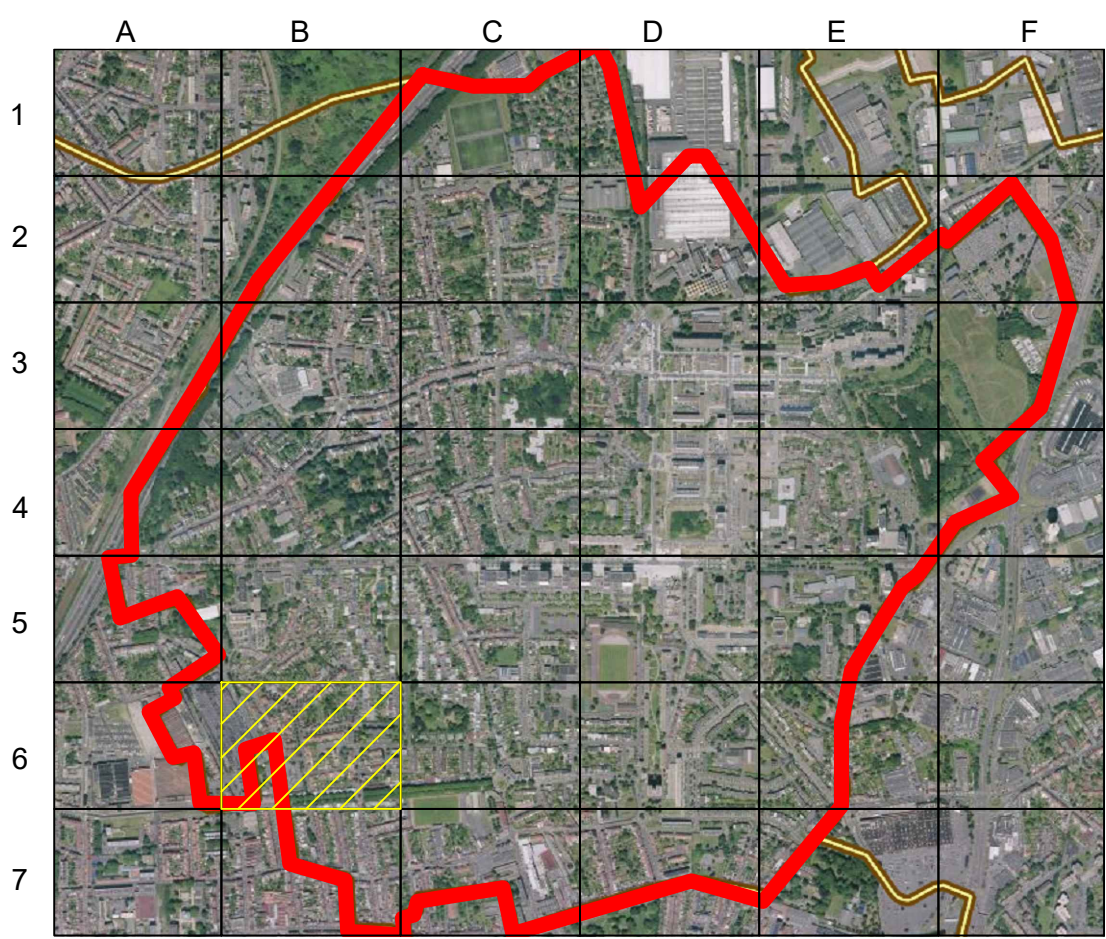

E							
D							
C							
B							
A	11/01/19	Etablissement du plan	YC	LF	CL	MLM	
Ind.	Date	Libellé	Levé par	Décté par	Dessiné par	Validé par	
Système de projection							Echelle
Planimétrie : RGF93 - CC50				Altimétrie : NGF - IGN69			1/500
 NORD-DT - Nord Détection Topographie 463, rue des Clauwiers - 59113 SECLIN Tél. : 03 20 97 72 73 Site : www.nord-dt.fr							

	Réseau en classe A
	Réseau en classe B
	Réseau en façade
	Réseau en aérien
	Réseau d'éclairage public
	Points de mesure réseau (profondeur)
56-11	Numéro du pontil lumineux

Observations : certaines parties de réseaux n'ont pas pu être repositionnées en classe A. Ils sont représentés à titre indicatif sur le plan, en classe B (B-B-B-B-B) ou en classe C (C-C-C-C).

Nota:
Arrêté du 22 décembre 2015 relatif au contrôle des compétences des personnes intervenant dans les travaux à proximité des réseaux et modifiant divers arrêtés relatifs à l'exécution de travaux à proximité des réseaux (dont l'arrêté du 15 février 2012).

Article 4 :
3 classes de précision cartographique des ouvrages en service:

— classe A : un ouvrage ou tronçon d'ouvrage est rangé dans la classe A si l'incertitude maximale de localisation indiquée par son exploitant souterrains de génie civil attachés aux installations destinées à la circulation de véhicules de transport ferroviaire ou guidé lorsque ces ouvrages ont été construits antérieurement au 1er janvier 2011 ;

— classe B : un ouvrage ou tronçon d'ouvrage est rangé dans la classe B si l'incertitude maximale de localisation indiquée par son exploitant est supérieure à celle relative à la classe A et inférieure ou égale à 1,5 mètre ; l'incertitude maximale est abaissée à 1 mètre pour les branchements d'ouvrages souterrains sensibles pour la sécurité;

— classe C : un ouvrage ou tronçon d'ouvrage est rangé dans la classe C si l'incertitude maximale de localisation indiquée par son exploitant est supérieure à 1,5 mètre, ou si son exploitant ne fournit pas la localisation correspondante; les branchements d'ouvrages souterrains sensibles pour la sécurité sont rangés en classe de précision C lorsque l'incertitude maximale de localisation est supérieure à 1 mètre.

